SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE
Zen Hammam - Idro " VERSIONE AD ANGOLO "

REV.02 Del 01/04/2022

C - Allaccio acqua calda per rubinetteria ½'
F - Allaccio acqua fredda per rubinetteria ½'
E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
Assorbimento kW 2,75 (A= 1000-1200)
Assorbimento kW 4,4 (A= 1400)

" SX "

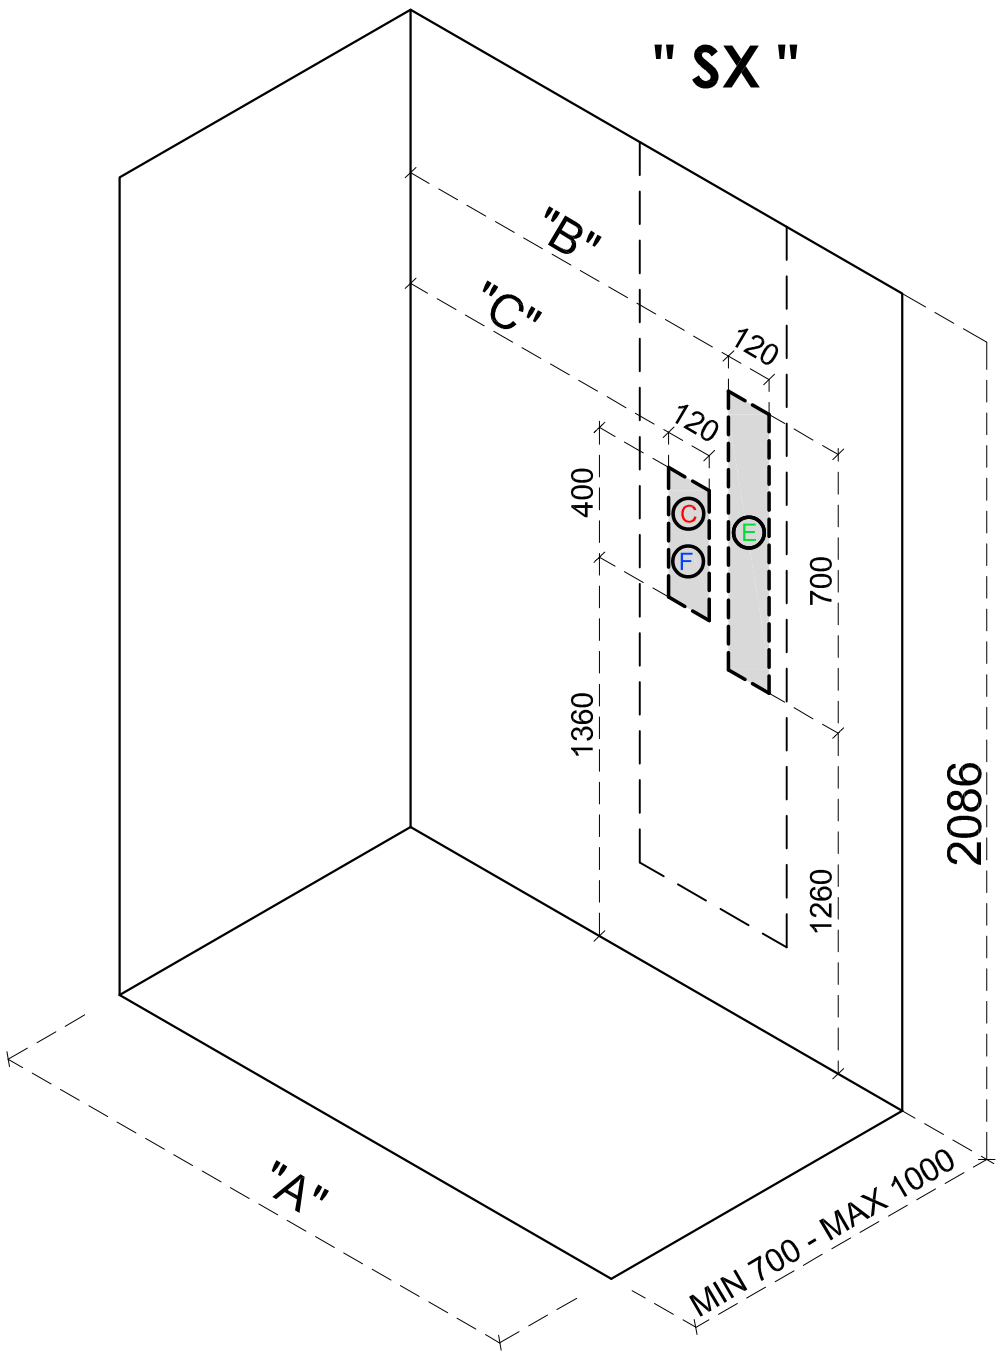

A	B	C	kW
1000	730	480	2,50
1200	830	580	2,50
1400	930	680	4,00

" DX "

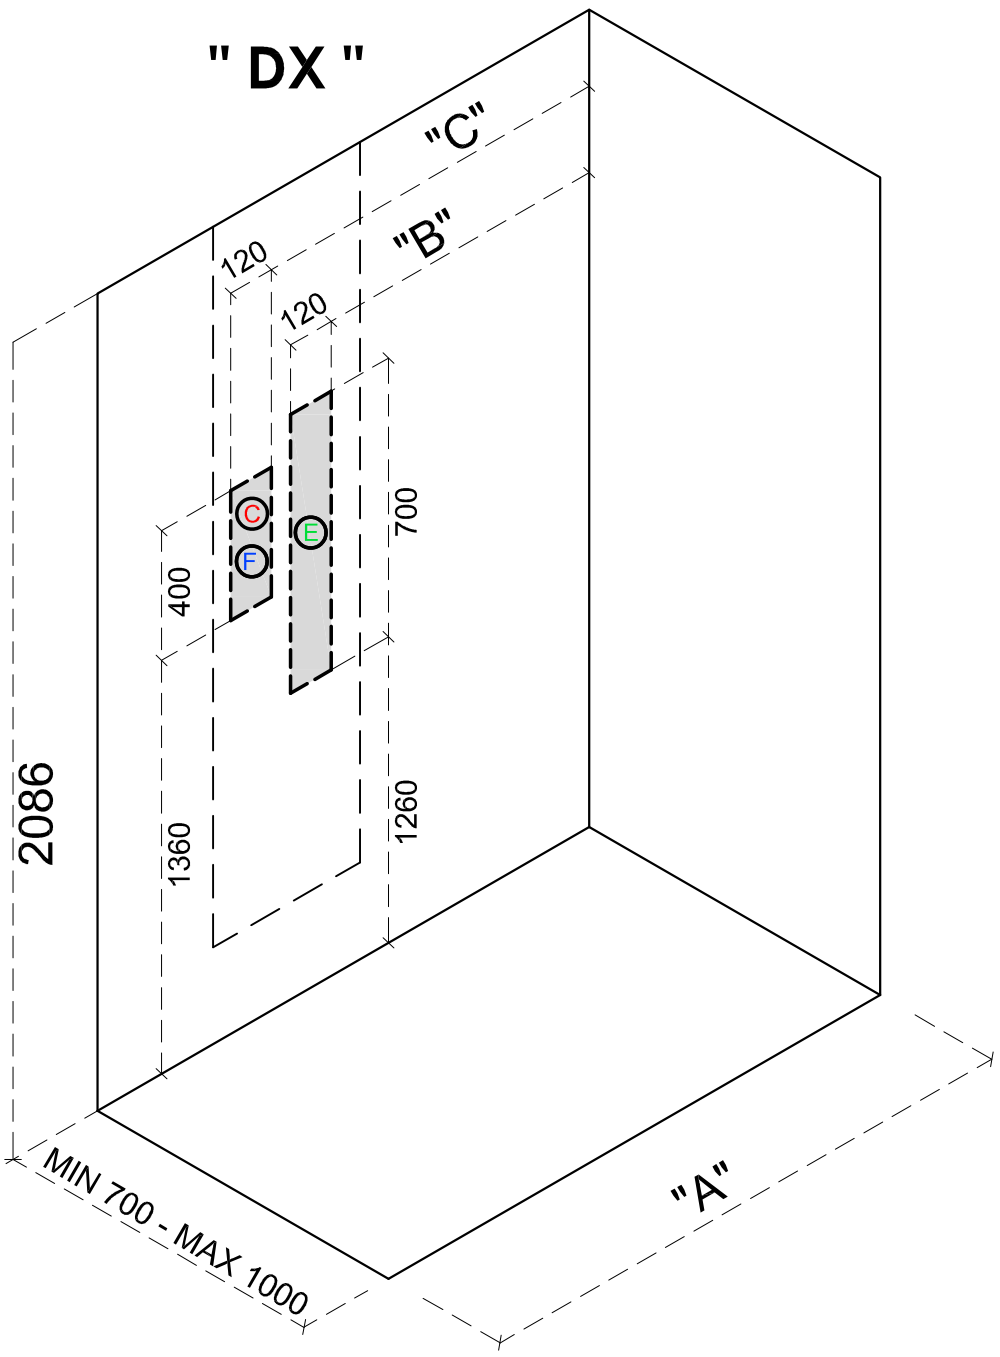

A	B	C	kW
1000	480	730	2,50
1200	580	830	2,50
1400	680	930	4,00

Quote espresse in mm.

Area idonea per attacchi idraulici ed elettrici.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:
- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche
- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.
L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.